



## RÉDUCTEUR DE PRESSION À PISTON SPÉCIAL COLLECTIVITÉS



**COMPACT : ENCOMBREMENT RÉDUIT**

**PRESSION DE SORTIE RÉGLABLE**

**PRISE MANOMÈTRE Ø8/13**

**INSENSIBLE AU CALCAIRE**

- PERFORMANCES**
- Pression d'entrée maxi. : 10 bar
  - Pression de sortie : de 1,5 à 6 bar
  - Préréglage : 3 bar +/- 0,1 bar (sous 8 bar en amont)
  - Température maxi. : 70 °C
  - Matière : laiton CW617N

- SÉCURITÉ ET FIABILITÉ**
- Montage : toutes positions
  - Prise manomètre par le dessous
  - Matière : laiton CW617N

- APPLICATIONS**
- Utilisation : circuit eau sanitaire
  - Le montage ne peut s'effectuer qu'en aval d'une pré-détente

- CONDITIONS D'UTILISATION**
- La mise en place d'un filtre à tamis (maximum 500µm) en amont est obligatoire pour assurer le bon fonctionnement du réducteur dans le temps.


- TRAÇABILITÉ**
- Date de fabrication marquée sur le corps
  - Marquage "PRONORM"

- NORME**
- Conforme à la marque QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux
  - Conformité à l'Avis Technique n°14.1/21-2303\_V1

- EXCLUSION DE GARANTIE**
- Application autre que celle décrite ci-dessus. Applications avec des produits autres que l'eau.



- PRESCRIPTION DE POSE**
- Nettoyer et purger soigneusement les tuyauteries de tous résidus. Vérifier l'alignement des canalisations pour que le régulateur ne subisse la moindre contrainte mécanique. Poser le régulateur dans le sens de l'écoulement du fluide (sens de la flèche sur le produit). Contrôler la dureté de l'eau : si l'eau est calcaire, prévoir l'installation d'un appareil de traitement de l'eau. Le couple de serrage doit être adapté au régulateur de pression (30 N.m max). L'étanchéité doit être réalisée avec du téflon ou de la résine anaérobio. Les autres produits comme la filasse et la pâte à joint doivent être utilisés avec modération et, en tout état de cause, jamais sur une installation sanitaire. Le montage de ce réducteur de pression ne peut s'effectuer qu'en aval d'une pré-détente

## SCHÉMA DIMENSIONNEL

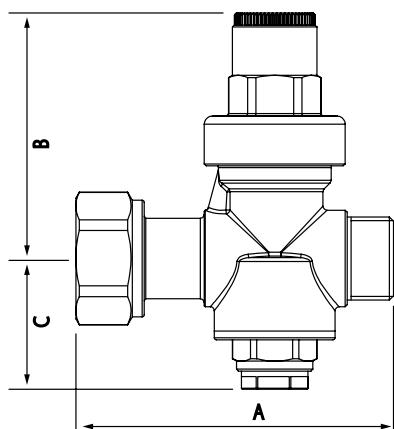

RÉFÉRENCE	ARRIVÉE	SORTIE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
15192-20-20	Ecr. 20/27	M20/27	78,5	61	33

## COURBE DE PERTES DE CHARGE

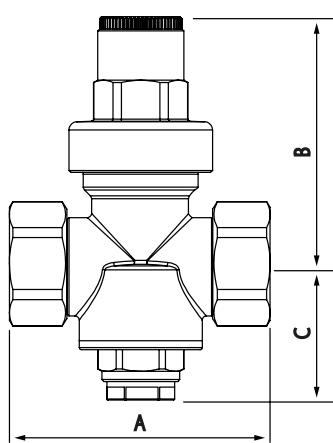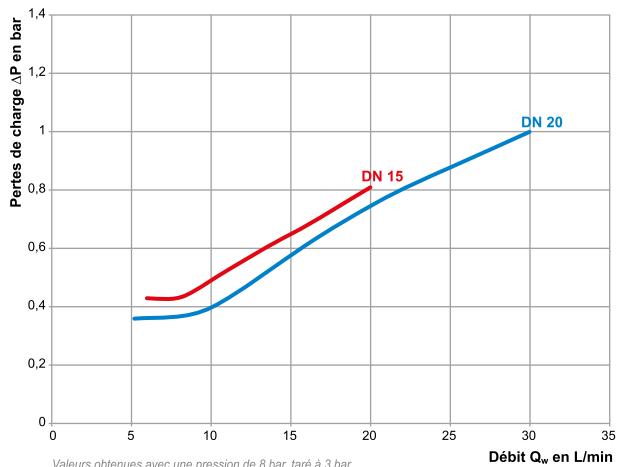

RÉFÉRENCE	ARRIVÉE	SORTIE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
14191-15	F15/21	F15/21	59	61	33
14191-20	F20/27	F20/27	60	61	33

## MONTAGE DU RÉDUCTEUR DE PRESSION

